

Серия СКФ

Техническое задание на установку



Для моделей:

СКФС05

СКФС10

СКФД10


СКФД15

Содержание :

- **1. Схема размещения.....1**
- **2. Требования к присоединительным размерам сантехники.....2**
 - Подвод холодной воды**
 - Канализация**
- **3. Требования по параметрам воды.....3**
- **4. Требования по расположению точек подключения и вывода воды.....4**
- **5. Требования к расположению электророзетки.....4**
- **6. Требования по электропотреблению и качеству электроэнергии.....5**
- **7. Габариты печи.....6**
 - СКФС05 (5+0)**
 - СКФС10 (10+0)**
 - СКФД10 (5+5)**
 - СКФД15 (5+10)**

1. Схема размещения

Схема размещения с минимальными размерами установки от стен (мм)

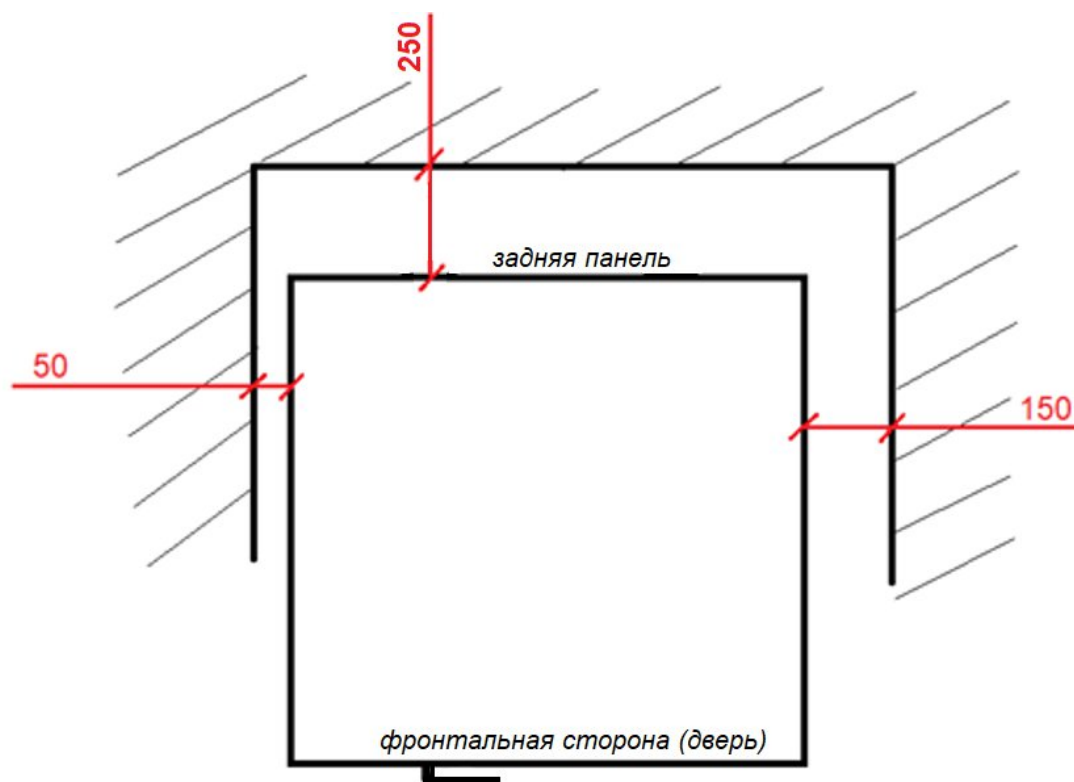

Конвекционная печь должна быть установлена горизонтально в закрытом, сухом и защищенном от мороза помещении. Место для размещения печи должно выдерживать вес оборудования, и иметь необходимое пространство для обслуживания печи/выкатывание печи в свободное место для обслуживания.



Допустимый уклон поверхности пола не более 3 градусов.
Несущая способность покрытия пола
не менее 200 кг/м² - для модели CKFS05 (5+0)
не менее 250 кг/м² - для модели CKFS10 (10+0)
не менее 350 кг/м² - для модели CKFD10 (5+5)
не менее 450 кг/м² - для модели CKFD15 (5+10)

2. Требования к соединительным размерам сантехники

Подвод холодной воды

- Подвод холодной воды с запорным краном 1/2 наружная резьба
- Давление воды на входе должно быть 1,5-6 атм. (бар).



Если давление воды превышает указанные параметры необходимо применение регулятора (редуктора) давления (не входит в комплектацию)

Канализация

- Канализация. Для отвода отработанной жидкости с объемом стока не менее 6 л/сек.
Dy - 50 мм, температура слива воды не более 60 °C.



При подсоединении через станцию перекачки сточных вод руководствоваться инструкцией к используемой станции, учитывая температуру слива печи и высоту перекачки. Уклон сливной трубы не менее 3 градусов.

3.Требования по параметрам воды

Качество воды должно соответствовать требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 (питьевое качество)



В случае несоответствия параметров подаваемой воды, Заказчик обеспечивает: после запорного крана установку фильтра грубой очистки воды от частиц размером более 100 мкм с регулятором давления и манометром.



В районах с жесткой водой обязательно использование устройства для подготовки воды/фильтр-системы (не входит в комплектацию).

При использовании установки умягчения воды соблюдайте соответствующее руководство по эксплуатации и предписания по техническому обслуживанию фильтр-системы

В случае повреждения печи и/или ухудшения качества выпечки в результате известковых отложений, производитель оборудования не несет гарантийных обязательств.



4. Требования по расположению точек подключения и вывода воды

Точка подключения холодной воды должна находиться на высоте не менее 200 мм от пола и не выше 1000 мм от пола, по горизонтали в пределах габаритов задней стенки оборудования (± 150 мм).

Высота оси сливной трубы у печи от пола не более 150 мм, по горизонтали в пределах габаритов задней стенки оборудования (± 150 мм).



5. Требования к расположению электророзетки



Прокладка подводящей электрической линии, установка предохранителей и сетевой розетки должны быть выполнены в соответствии с соблюдением техники безопасности и техническими данными печи.

Розетка (главный выключатель/автомат) должна быть расположена в радиусе 0,5 м от места установки оборудования.

6. Требования по электропотреблению и качеству электроэнергии

Для подключения необходимо подготовить коммуникации: установив автомат и подключив печь напрямую, либо использовать розетку, установив на конце питающего кабеля вилку 3P+PE+N



Модель оборудования	Потребляемая мощность
CKFS05 (5+5)	9,9 кВт
CKFS10 (10+0)	19,6 кВт
CKFD10 (5+5)	19,8 кВт
CKFD15 (5+10)	29,5 кВт





Если в электросети имеются отклонения от указанных напряжений более 5%, в обязательном порядке применяется стабилизатор напряжения



7. Габариты печи



Высота проемов для перемещения печи в сборе к месту установки должна быть больше указанной высоты оборудования.

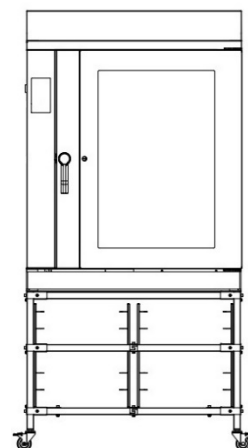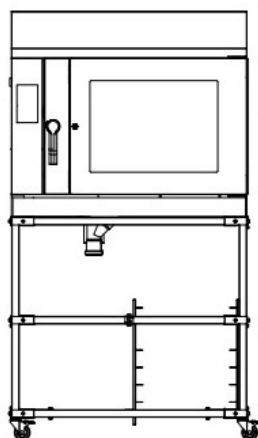

модель	CKFS05 (5+0)	CKFS10 (10+0)
Габариты печи, (В*Ш*Г), мм	840*950*1000	1260*950*1000
Габариты на подставке, мм	1680*950*1000	1690*950*1000

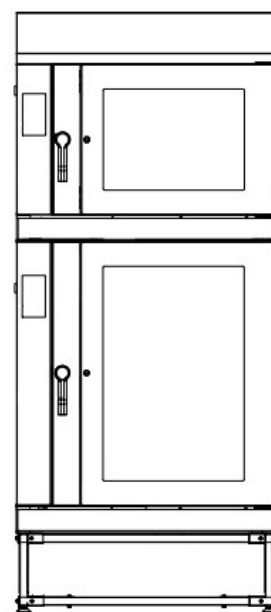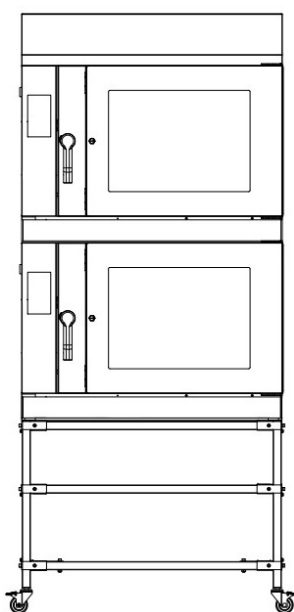

модель	CKFD10 (5+5)	CKFD15 (5+10)
Габариты печи, (В*Ш*Г), мм	1490*950*1000	1910*950*1000
Габариты на подставке, мм	2030*950*1000	2145*950*1000